

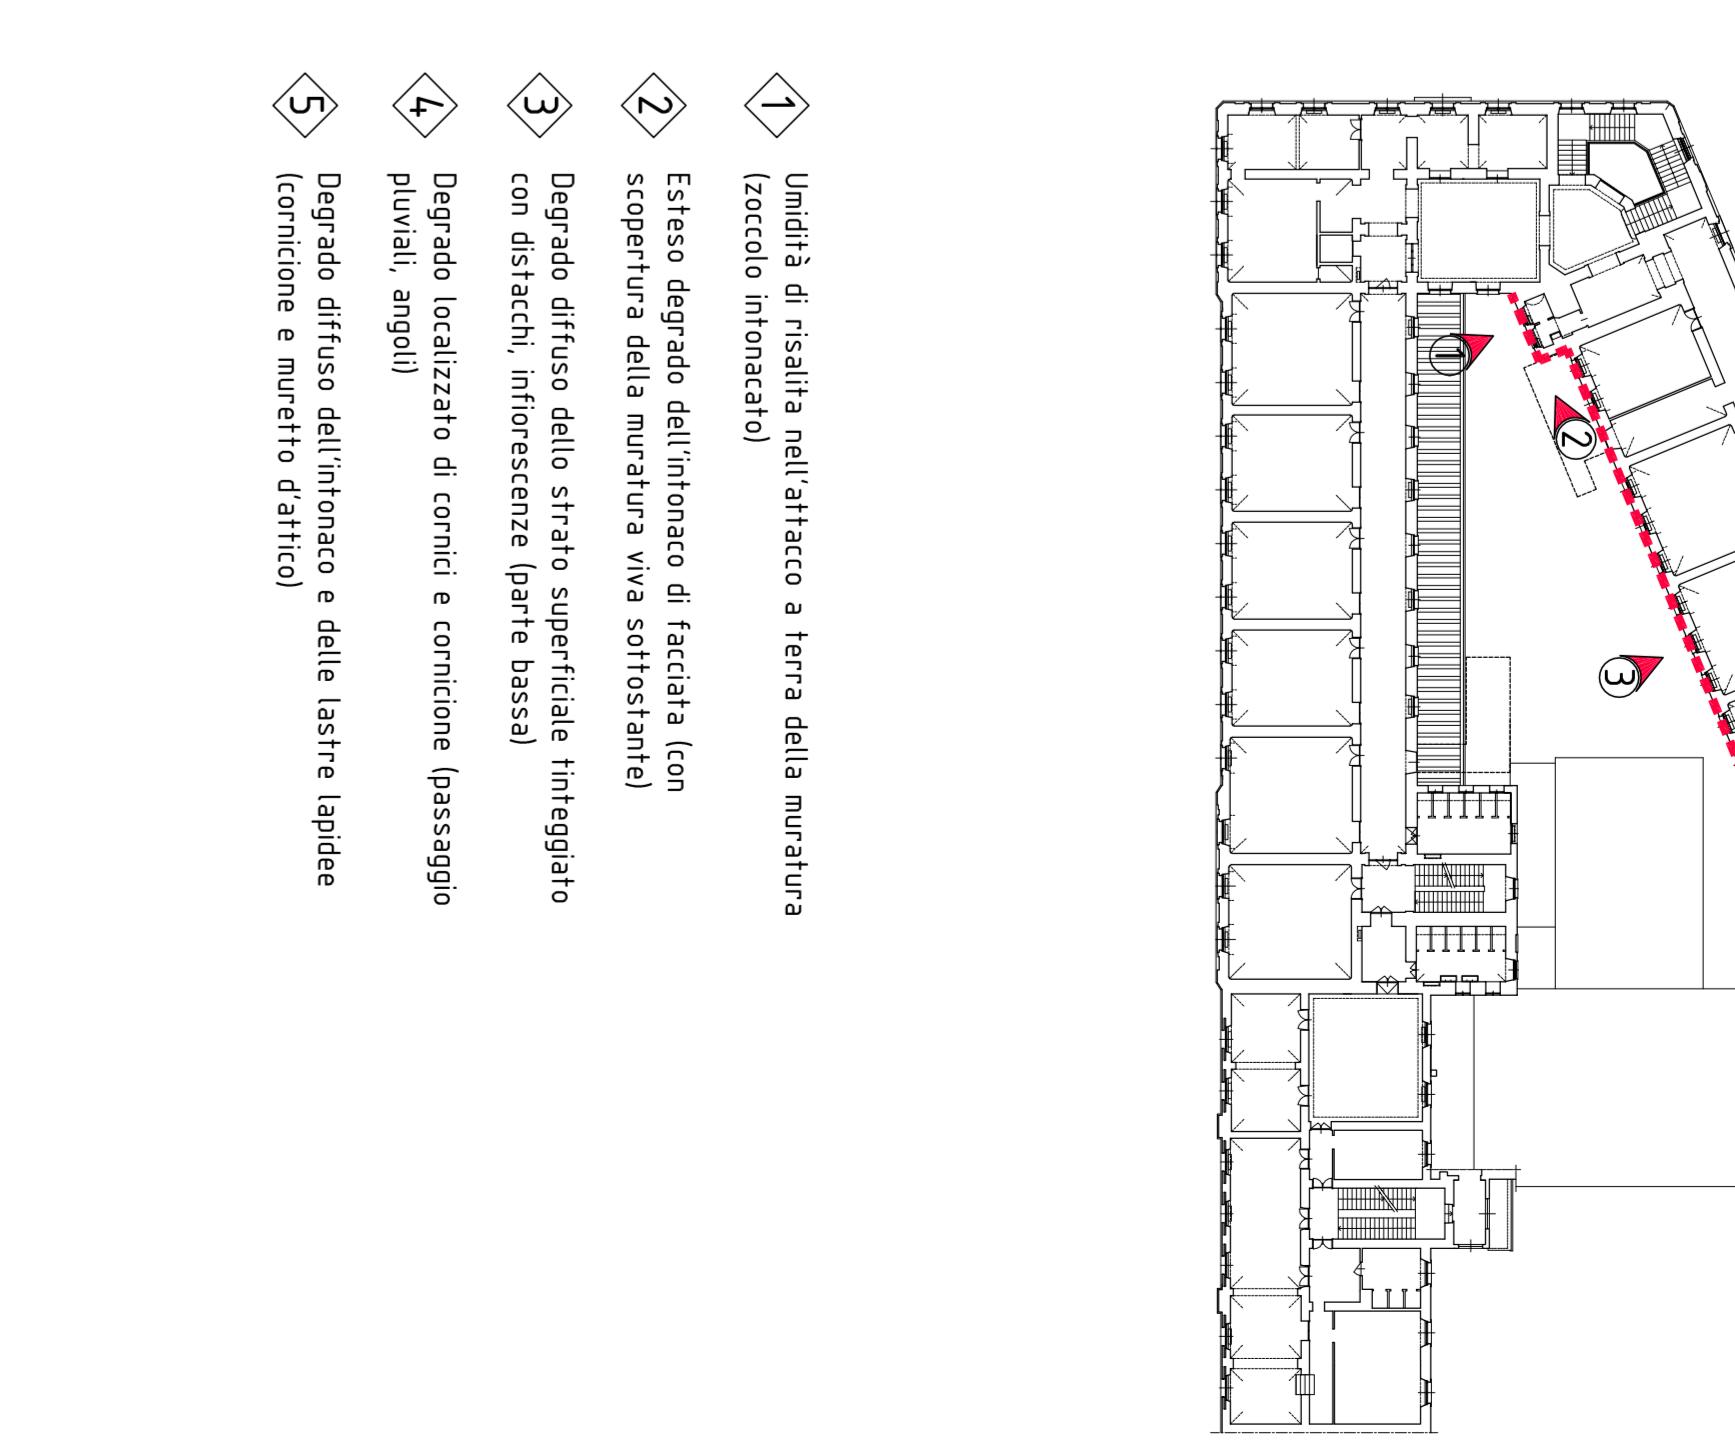
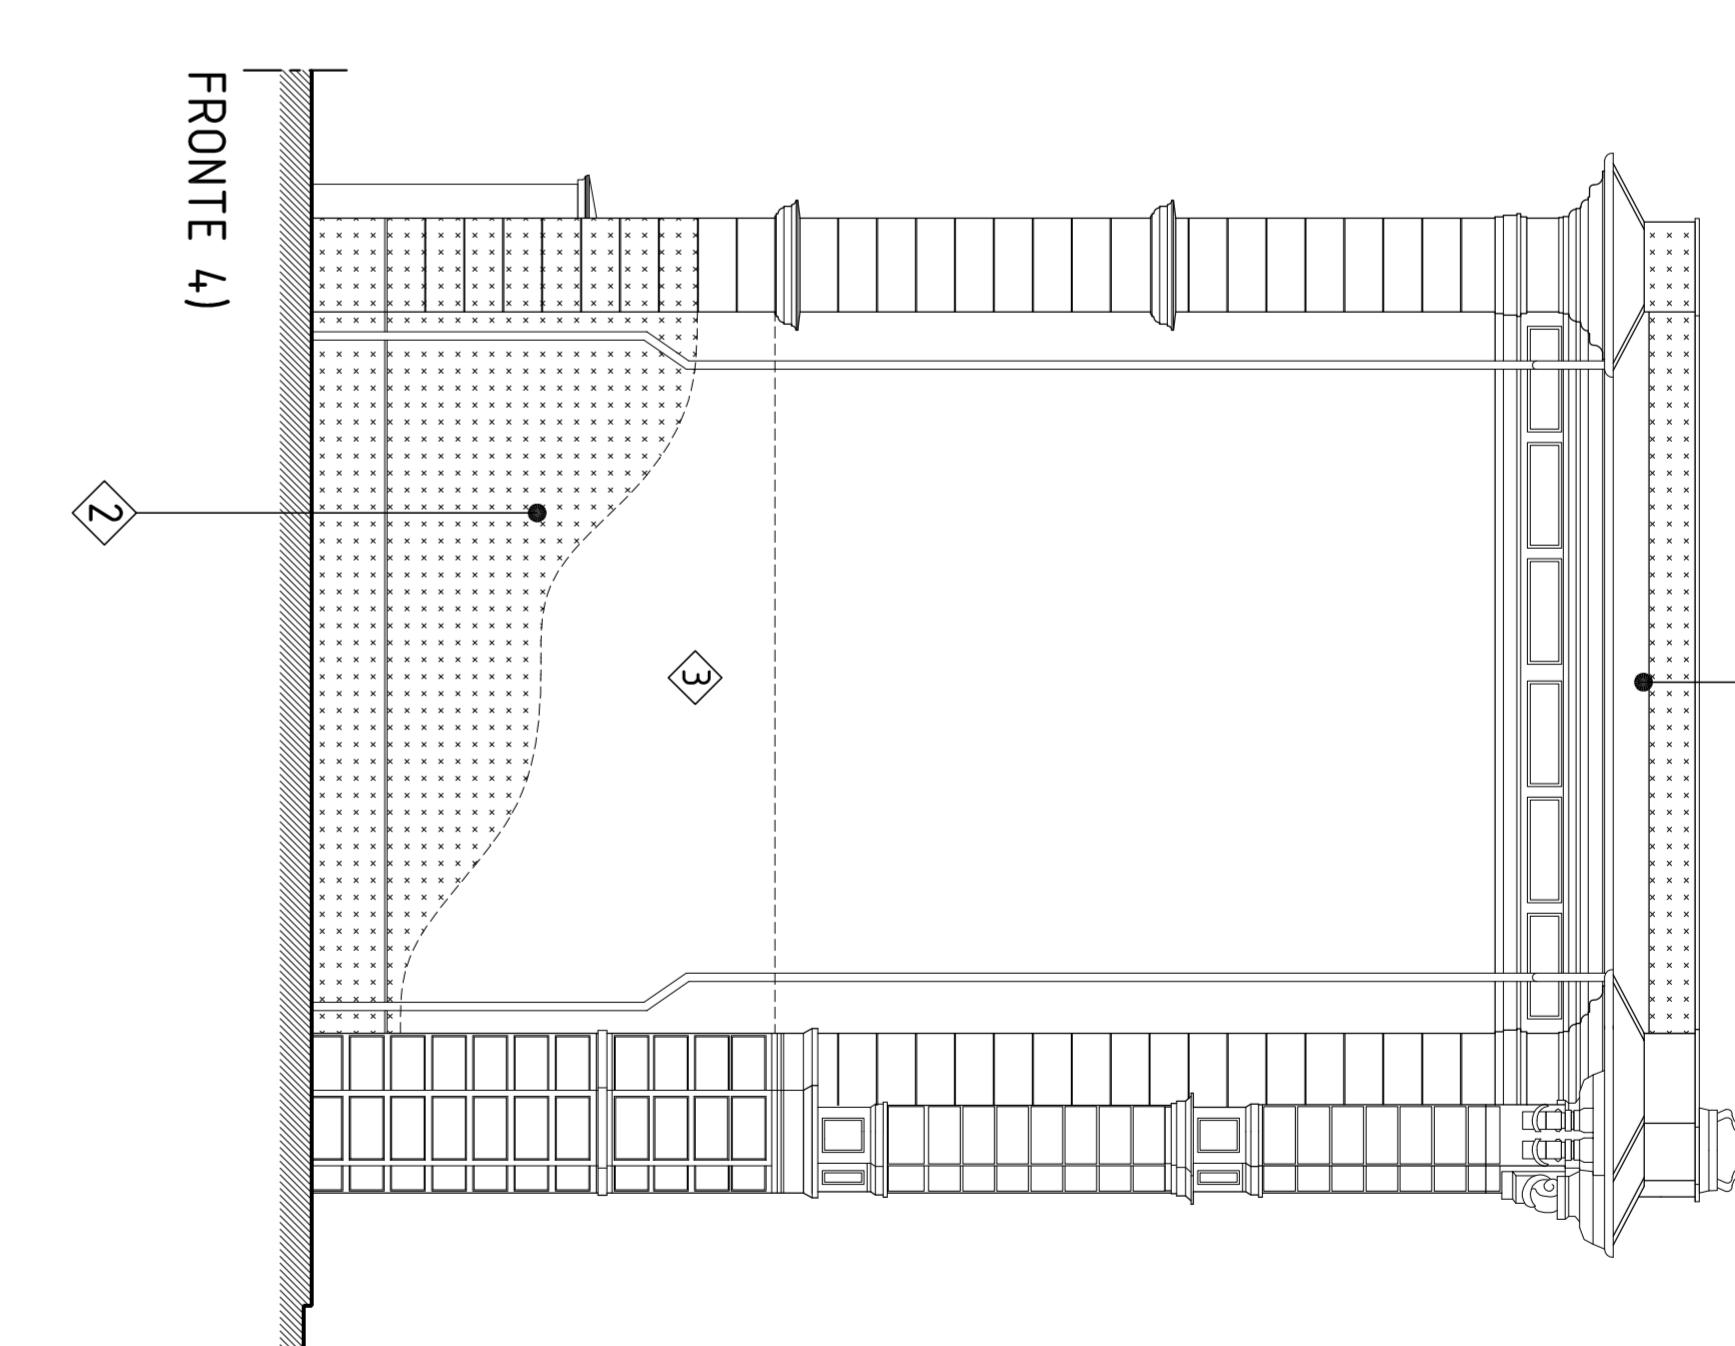
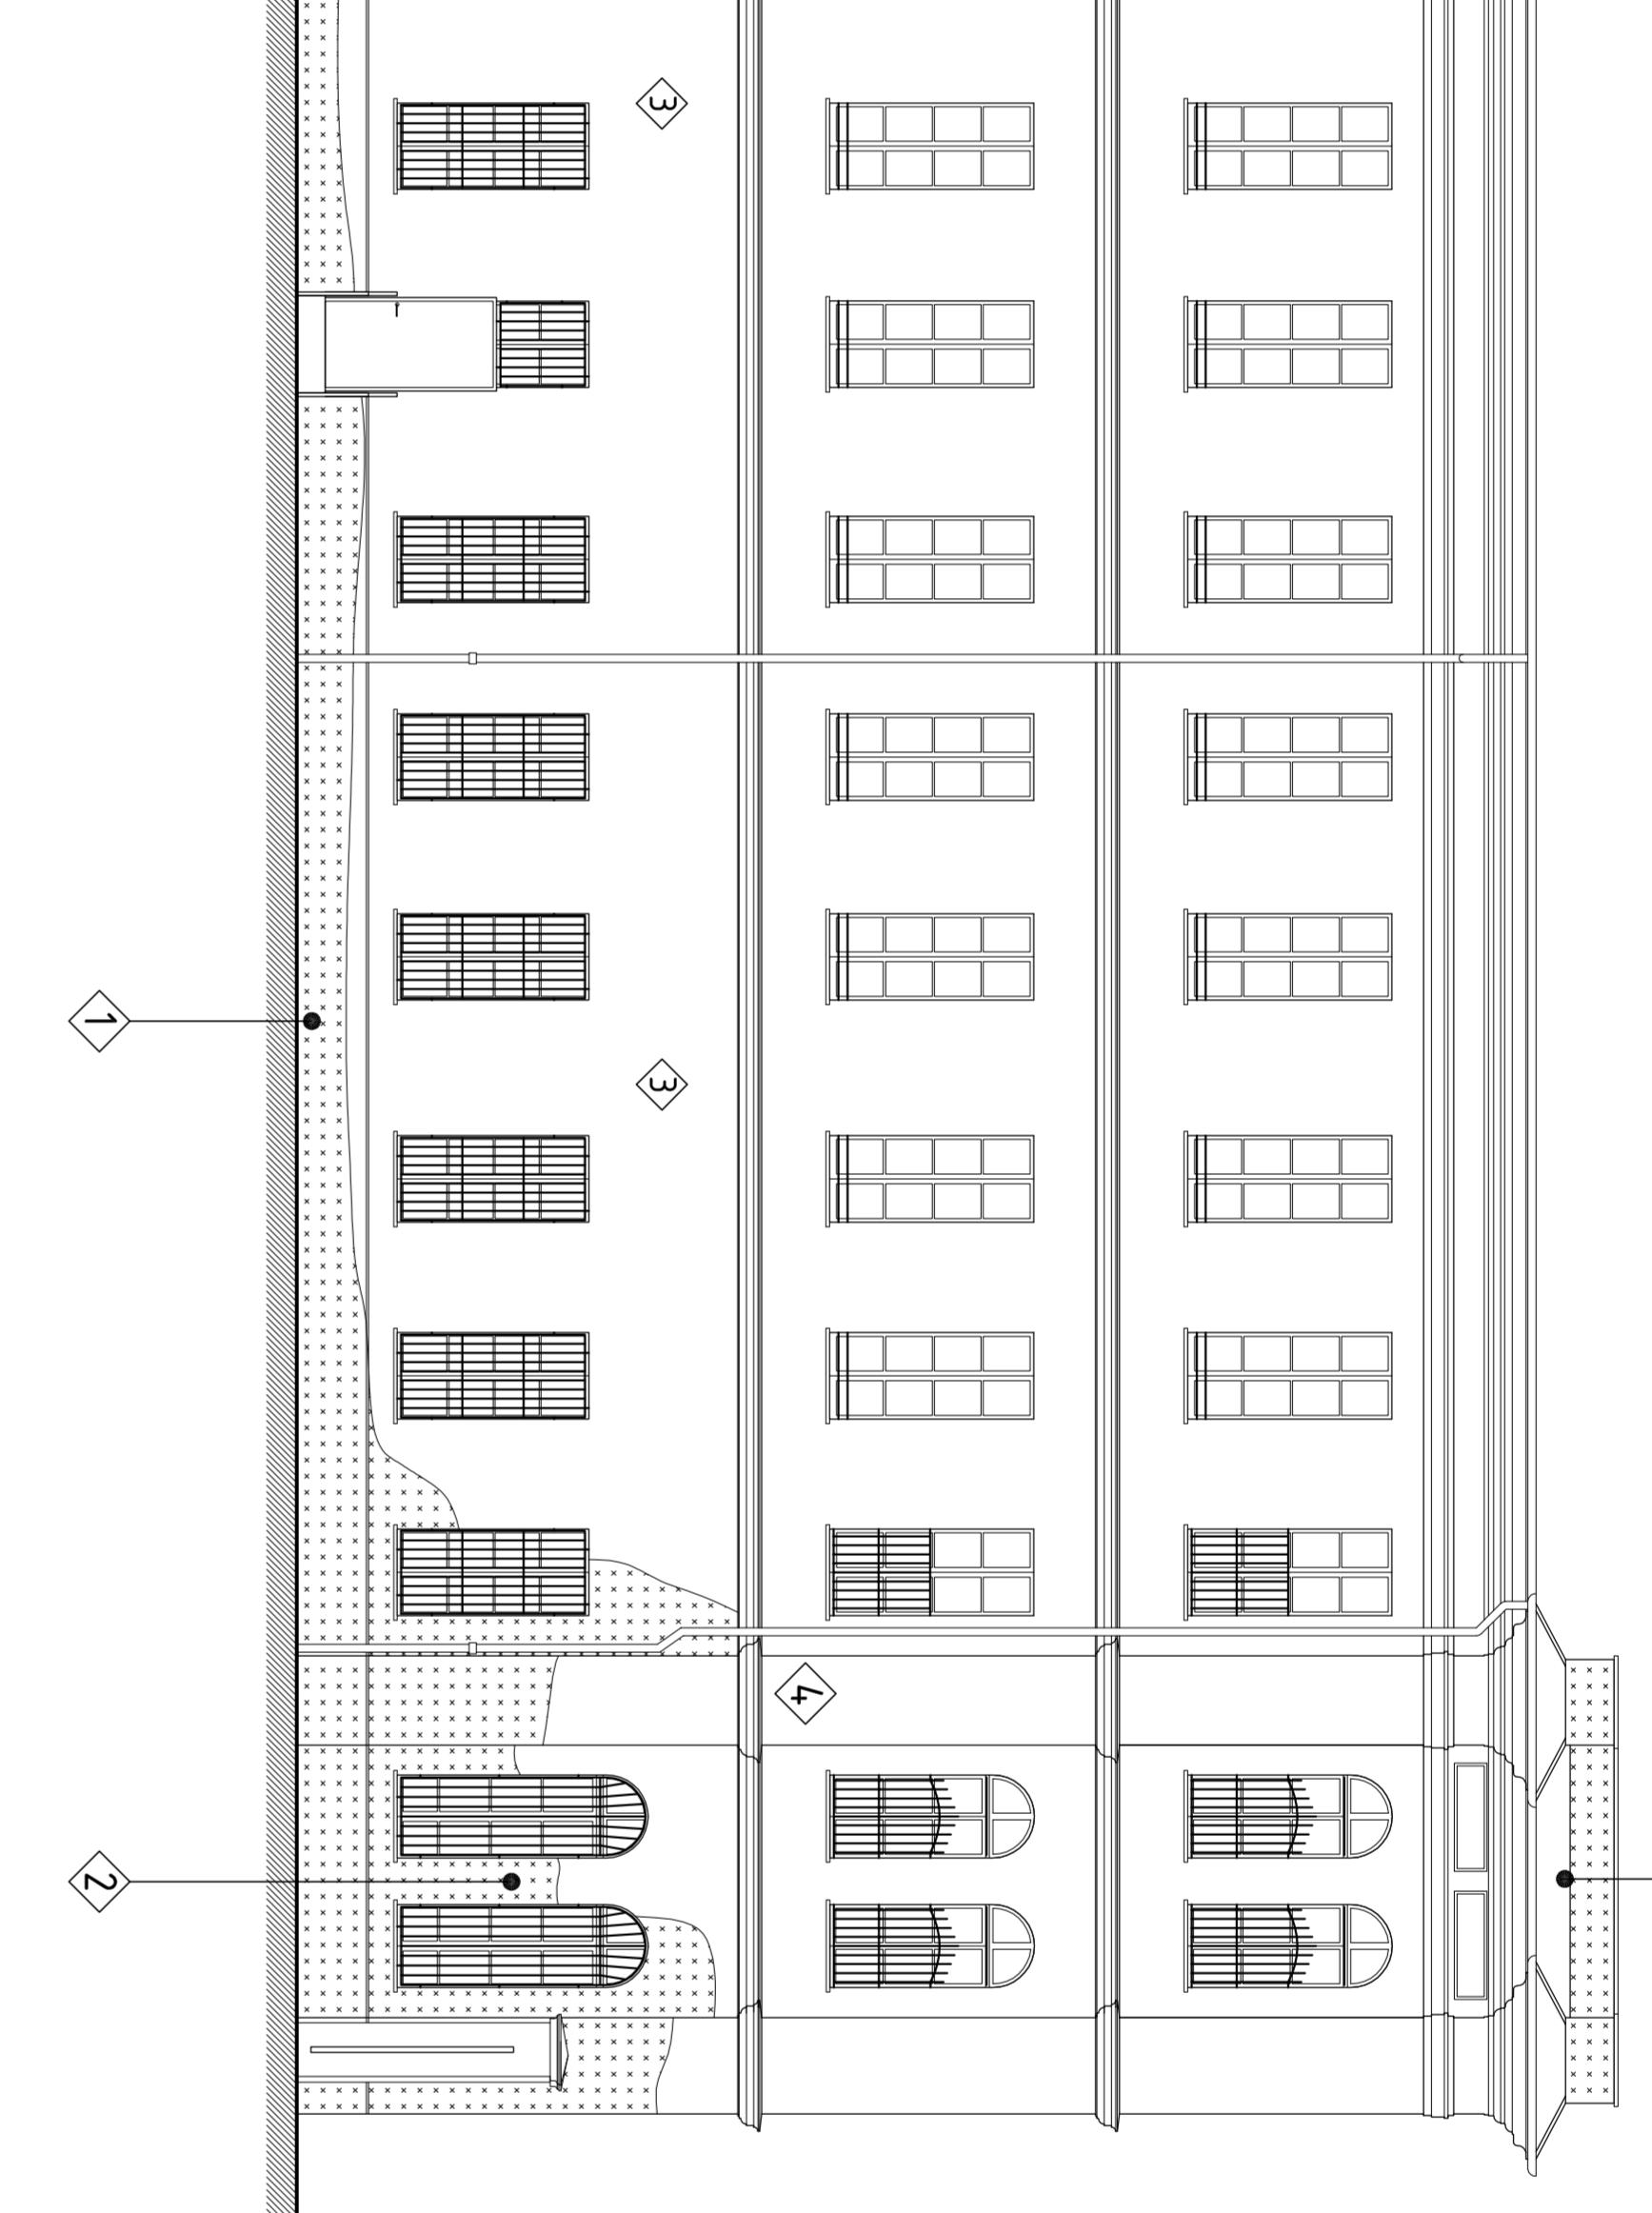
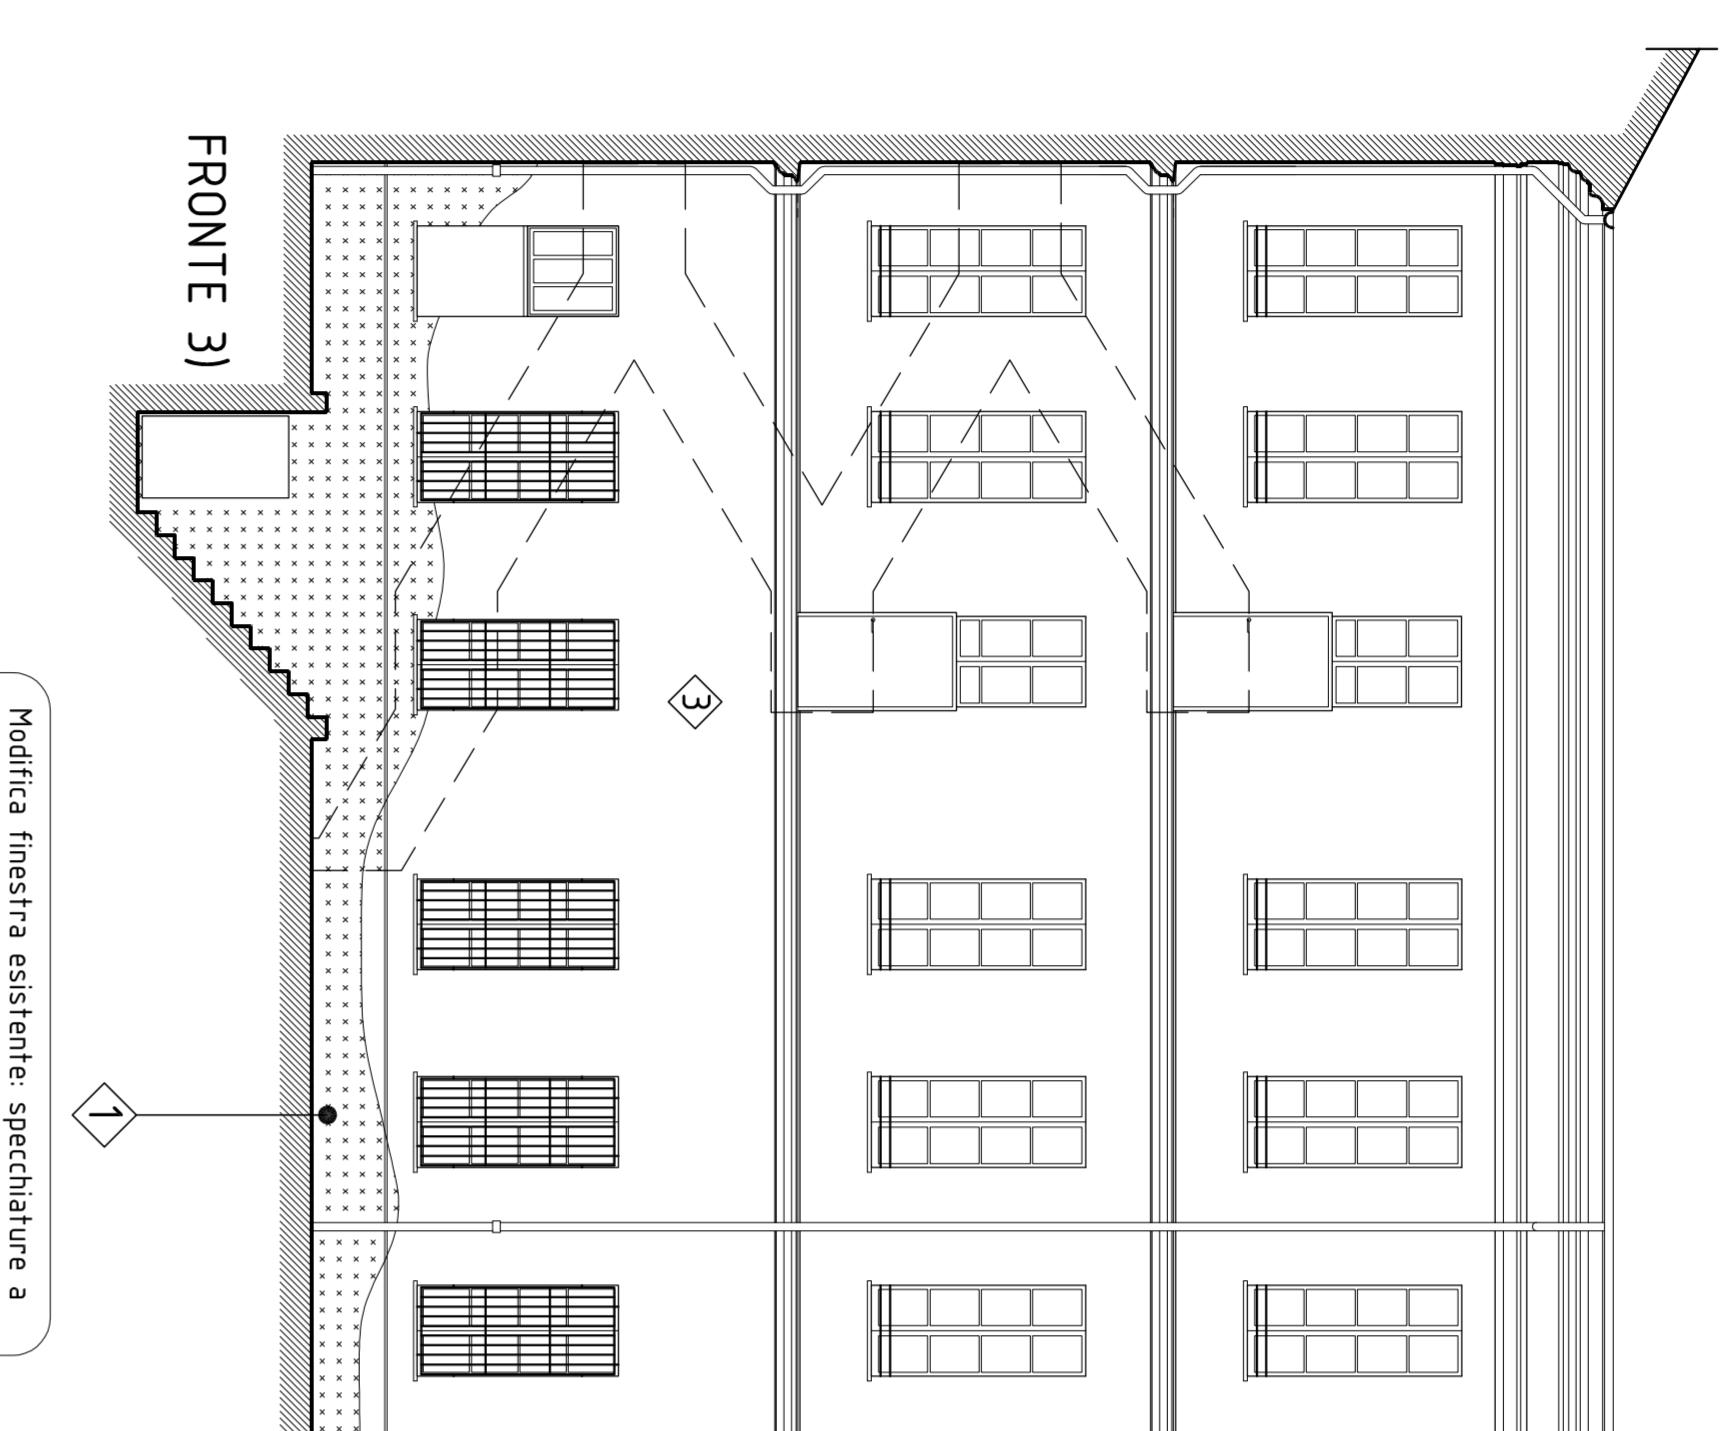


## FRONTI INTERNI ALA OTTOLENGHI

### STATO DI FATTO

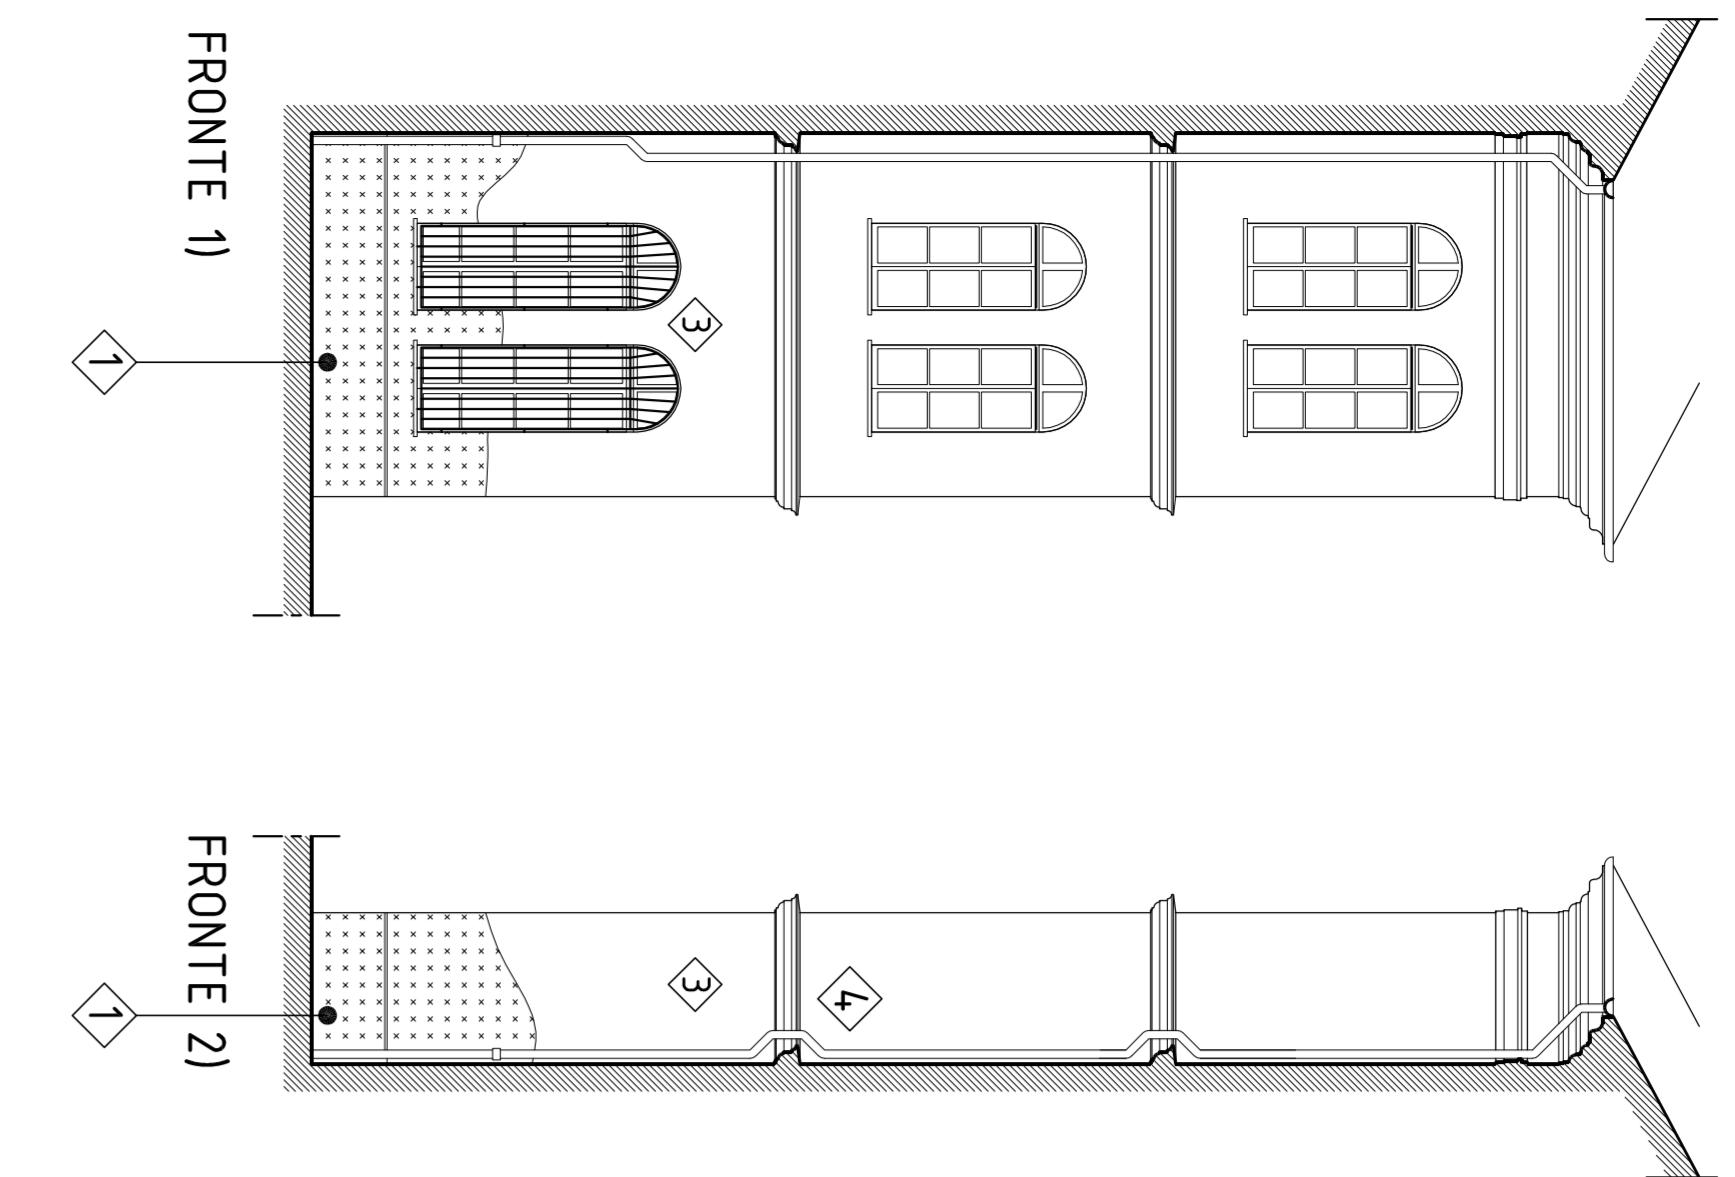


### FRONTE 1

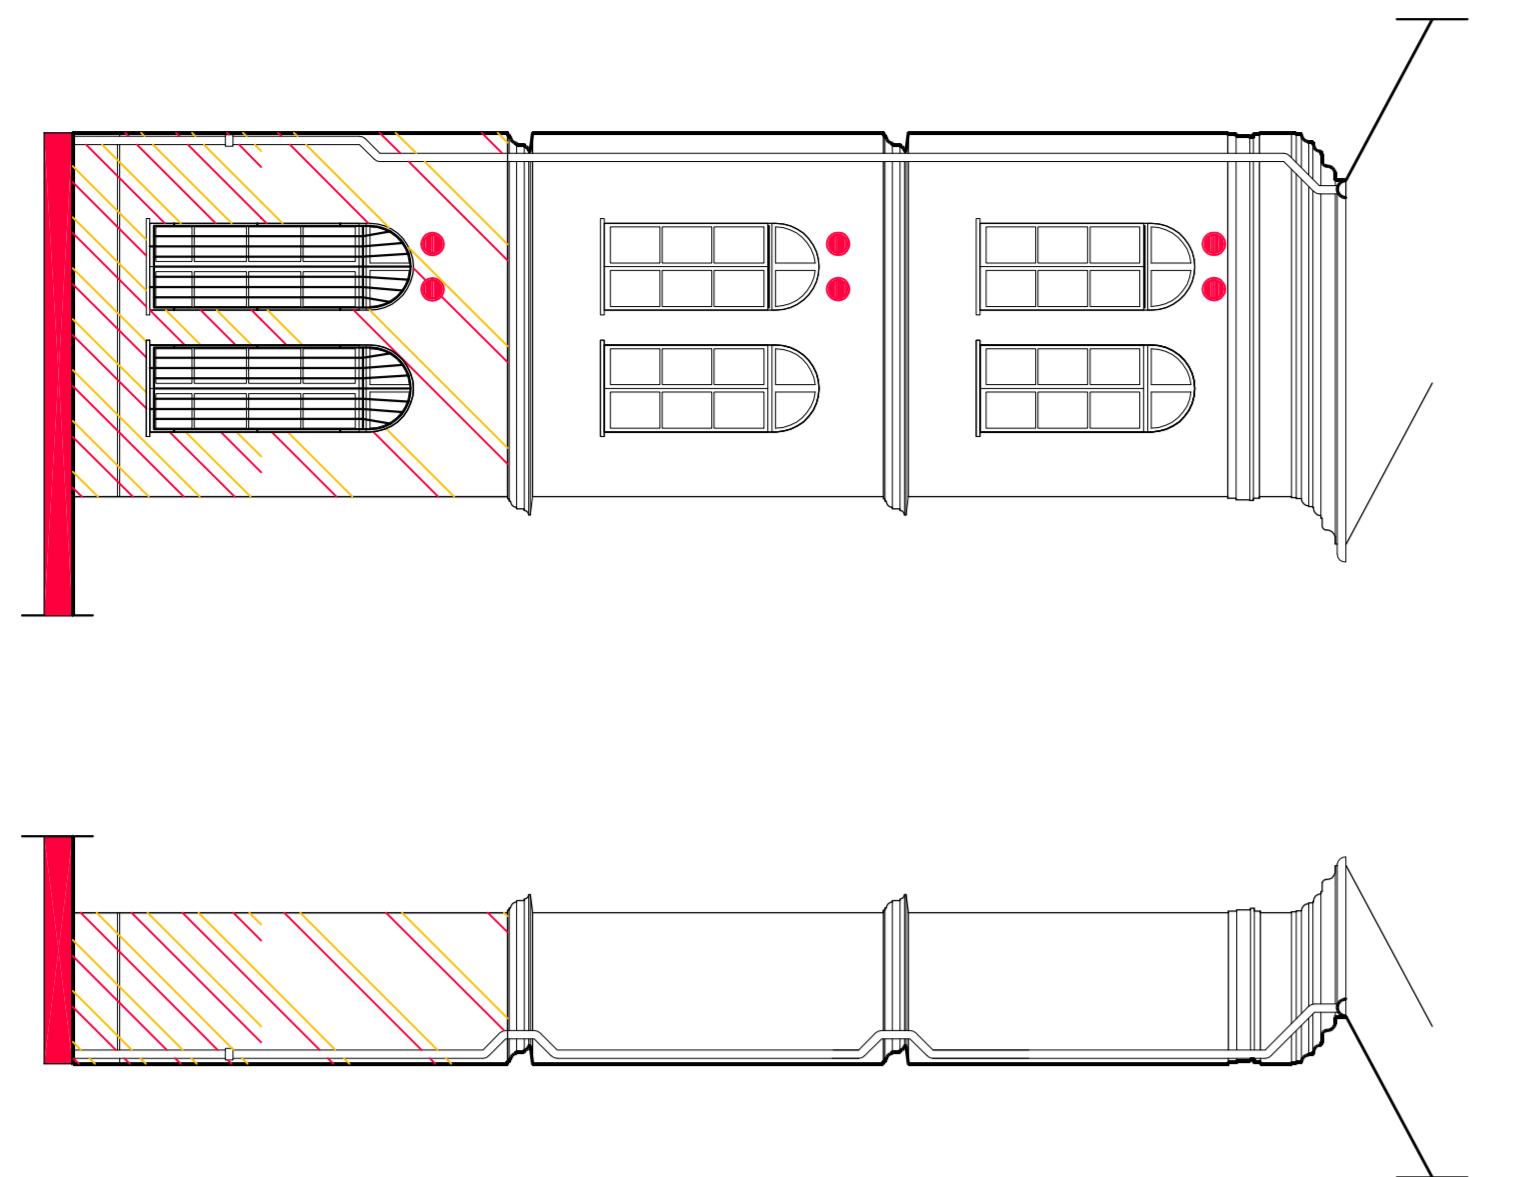

FRONTE 1

FRONTE 2

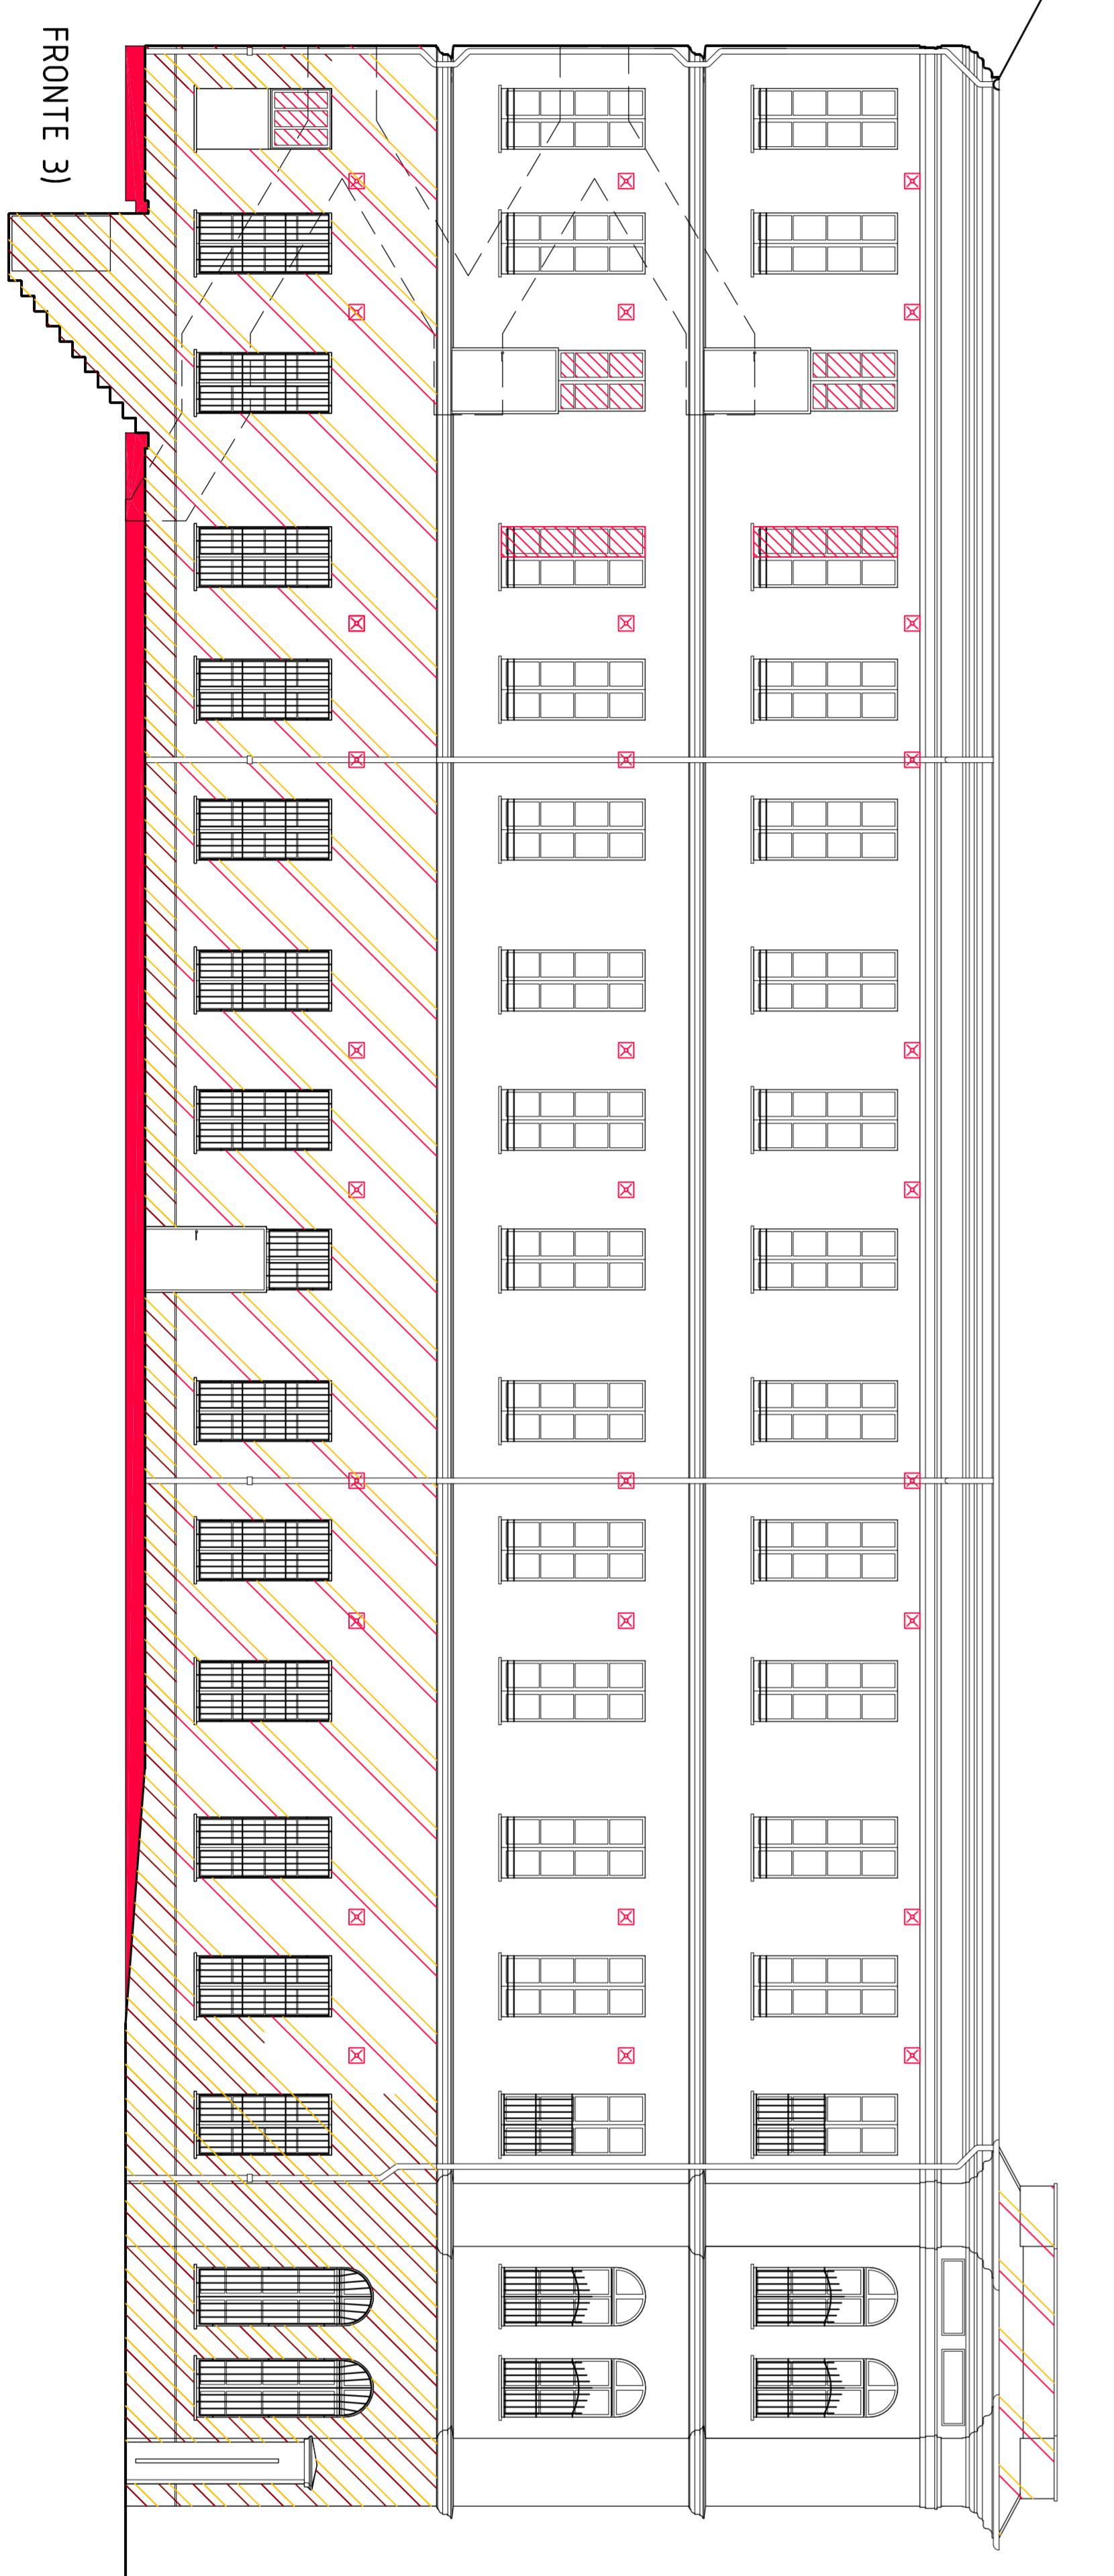

FRONTE 3


FRONTE 2

FRONTE 3

FRONTE 4

FRONTE 4

### CONFRONTO

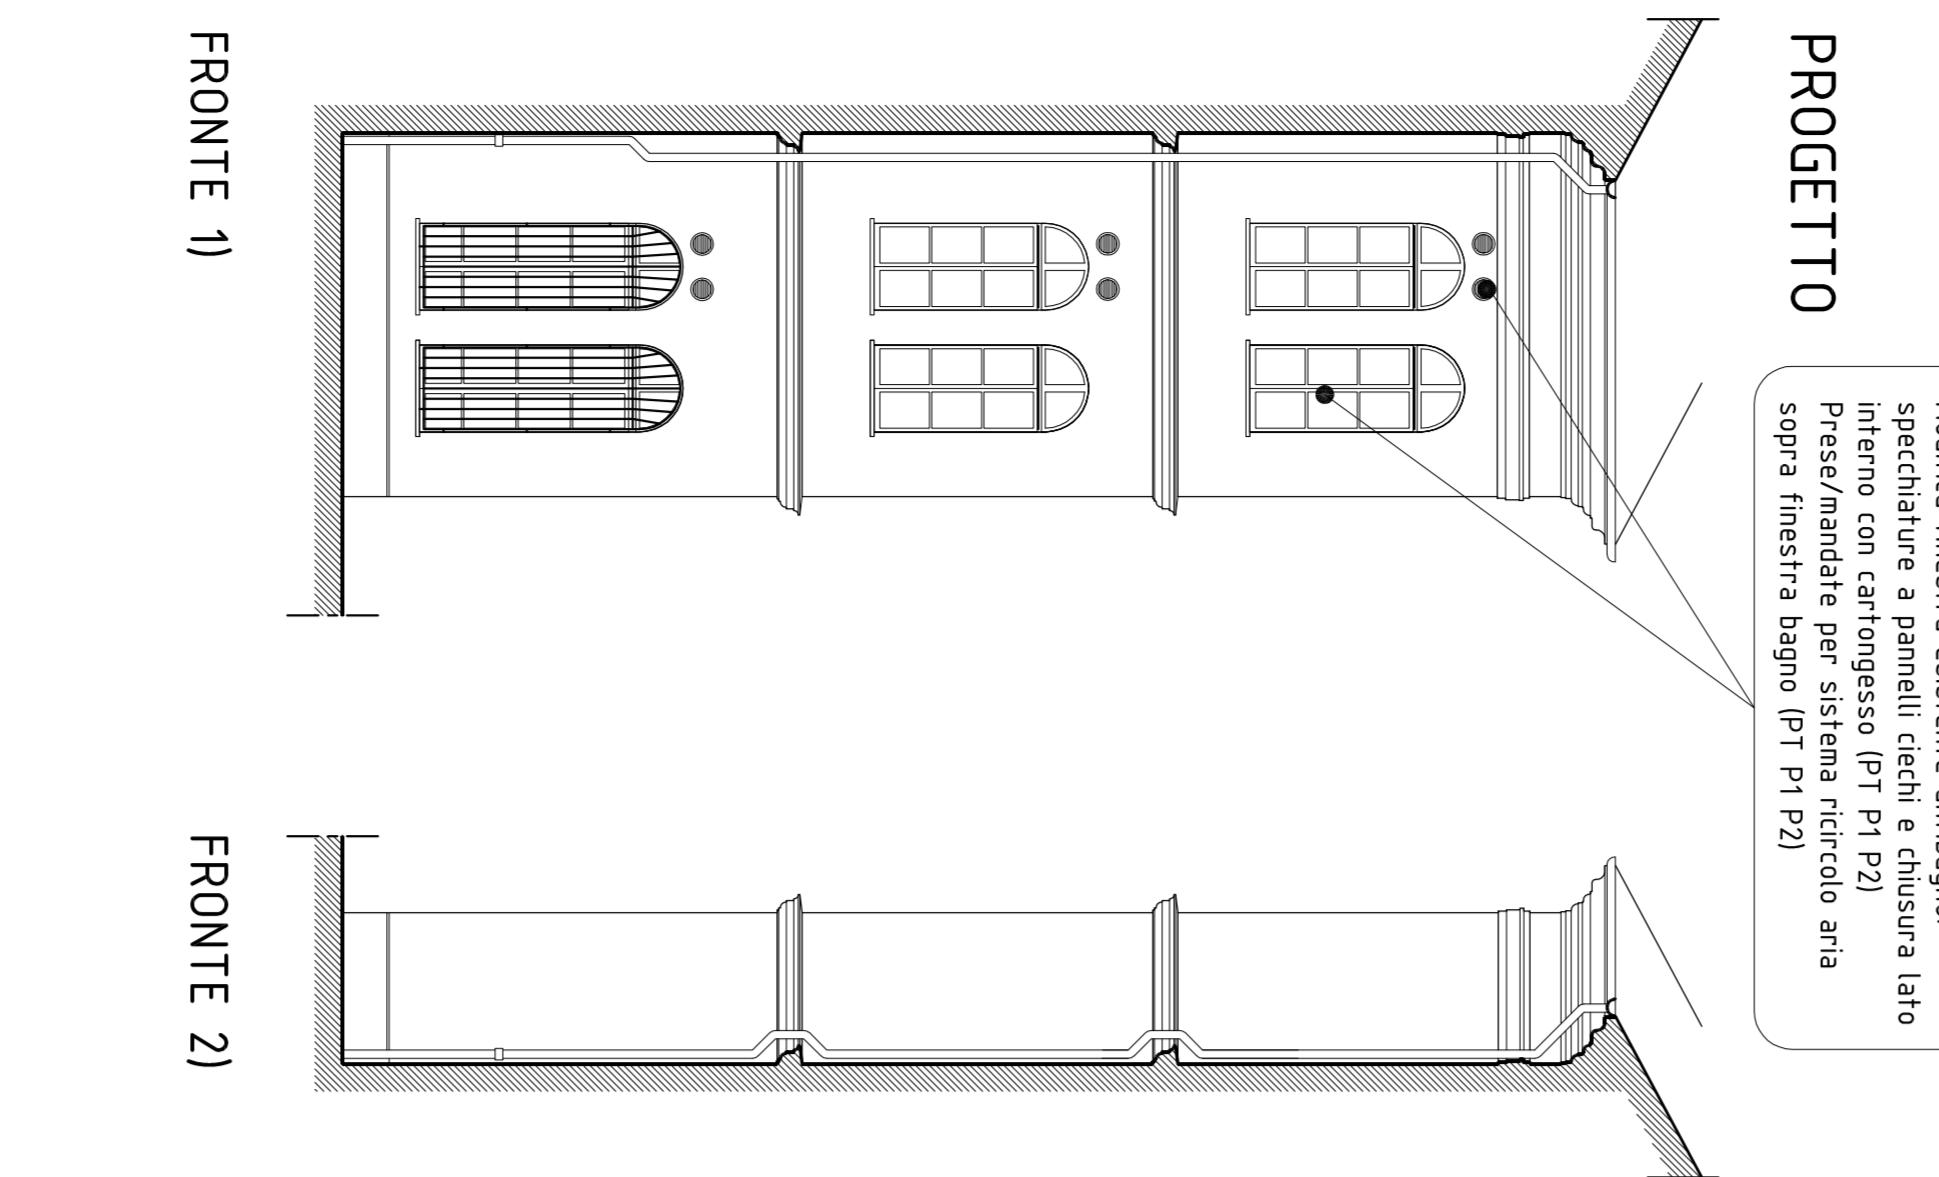

### PROGETTO

Modifica finestra esistente e chiaviaggio:  
interno per ammortato P1/P2 e chiaviaggio  
sopra finestra bagno (P1/P2)

Installazione serramento fissio REI (P1, P2)  
aggiunto s/12 grigiazzata  
aggiunto normativa antincendio

Modifica finestra esistente: spallatura a  
pannelli ciechi chiusura lato interno con  
carbone e muretto d'attico

Catene per miglioramento antisismico

Ripristino lastre cornicione e muretto d'attico

INTONACI

**CICLO PER INTONACIA DA RICOSTRUIRE IN PRESENZA DI UMDA: DI RISALTA**  
(facciativa base progetto)  
- Estesa degradazione dell'intonaco di facciata con  
scoperchi della muratura via d'acqua  
- Degrado diffuso dello strato superficiale intonacato  
con dischi, infiltrazioni e parte bassa  
- Rinvio seguito con malta di calce dolce su parti esterne, compresa  
l'esecuzione dei raccordi negli angoli e rivolti  
- Esecuzione di intonaco ricoperto per risanamento di muratura umida conforme  
alla normativa UNI EN 998 di tipo R, di spessore minimo cm 2, su superficie  
preparata a frangere  
- Intonacato a finire

**CICLO PER INTONACIA RIDOTTO DEGRADATO NON RECUPERABILI**  
- Spontanea o intenzionale ammorbidito, fino a muratura sostitutiva con misura  
minima 0,50 mq  
- Rinvio seguito con malta di calce dolce su parti esterne, compresa  
l'esecuzione dei raccordi negli angoli e rivolti  
- Intonacato con gesso di calce dolce su pareti esterne, compresa  
l'infondata eseguita con grassetto di calce dolce e rinforzo in piano od in  
curva, compresa esecuzione dei raccordi negli angoli e rivolti con esclusione del  
gesso (seguito in faccia a faccia a questo allezzi)  
- Rosso con malta di calce dolce, malta di calce idraulica EN 453-1 o malte  
di sigillare, seguito su arricchita intonaco di fondo o su parti verticali esterne, a  
trattato con malta confezionata a mano o con impastatrice. Seguire anche a  
poco stile fino a 2 mm di spessore - malta di calce dolce e aggiungere  
l'acqua al 9 volumetrico 0-50 mm

**CICLO PER INTONACI CHE NECESSITANO DI SEMPRELLI RISANAMENTO**  
- Spazzatura di vecchie tinte di facciata con spazzola metallica e successiva  
spolveratura rassettata su arricchito intonaco, come a più strati e fino a  
2mm di spessore. Esigua con malta di calce dolce, porcellana e aggrottati  
in granulometria 0-6 mm

**INTERVENTI SU CORNICI DEGRADATE**  
- Restauro di cornici fregi decori in malta a base di calce naturale fibrorivestita  
esente da solubili con composizione e curva rannuvolata andata quella  
del vecchio intonaco eseguito muratura compresa l'esecuzione di intonaca  
mediana posa di chiodi d'acciaio filo di ferro nascosti eventuali rasselati in modo  
da rendere possibile la apposizione mancanti di modanature inclusa  
l'esecuzione di sagomature (linee metalliche da realizzare in legno)

Pavimentazione cortile  
nuova quota progetto (+40cm)

COMMUNE DI ACQUI TERME					
00 NOVEMBRE 2020	INIZIATIVA PROGETTO DEFINITIVO	cessazione della riservatezza	ESITO	CONTROLLATO	APPROVATO
RES. 2020					



### PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTO INTERVENTI EDILIZI  
PROSPETTICO CORTILE  
ALA OTTOLENGHI

PROSPETTICO DI DISSECCAMENTO

ARCH. STEFANO RUSSO

PROGETTO

RTT Battistella Massimo Pizzimenti Riccardo Ciccarelli

RTT Riccardo Ciccarelli

PROSPETTICO

PROSPETTICO